


# Plán manažmentu čiastkového povodia Hornádu

Mapa 4.1a

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácií nad 2000 EO – rok 2018 (podľa kritérií smernice 91/271/EHS)

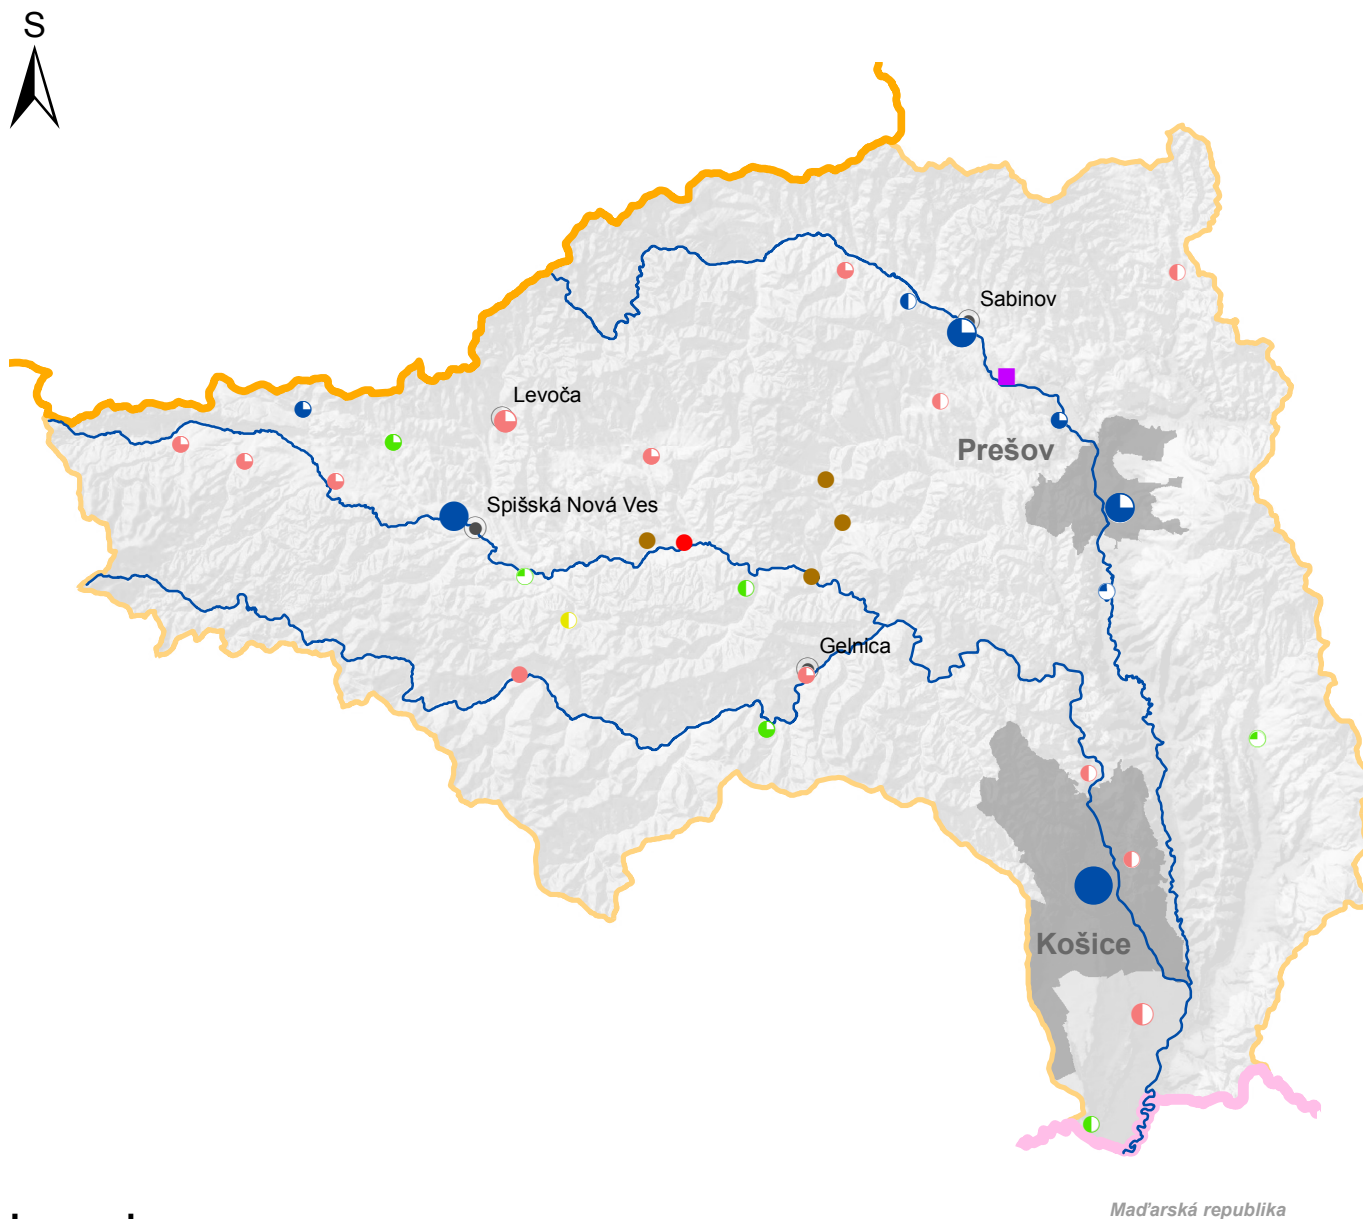

## Legenda

### Odvádzanie a čistenie

- mechanicko - biologické čistenie
- mechanické čistenie
- mechanicko - biologické čistenie s odtraňovaním N
- mechanicko - biologické čistenie s odtraňovaním N a P
- mechanicko - biologické čistenie s odtraňovaním P
- so stokovou sieťou a priemyselnou ČOV
- so stokovej sieťou bez ČOV
- bez stokovej siete a ČOV

### % odvádzania a čistenia odpadových vôd

- nad 99
- 80-99
- 50-80
- pod 50

- štátna hranica
- rozvodnica hlavných úmorí
- rozvodnica čiastkových povodí
- toky s plochou povodia nad 500 km<sup>2</sup>

### Veľkostná kategória aglomerácie

- 2 000 - 10 000 Eo
- 10 001 - 15 000 Eo
- 15 001 - 150 000 Eo
- > 150 000 Eo

- ČOV v realizácii

