


Plán manažmentu čiastkového povodia Hrona

Mapa 6.3b

Výnimky z dosiahnutia dobrého chemického stavu k roku 2027 pre útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

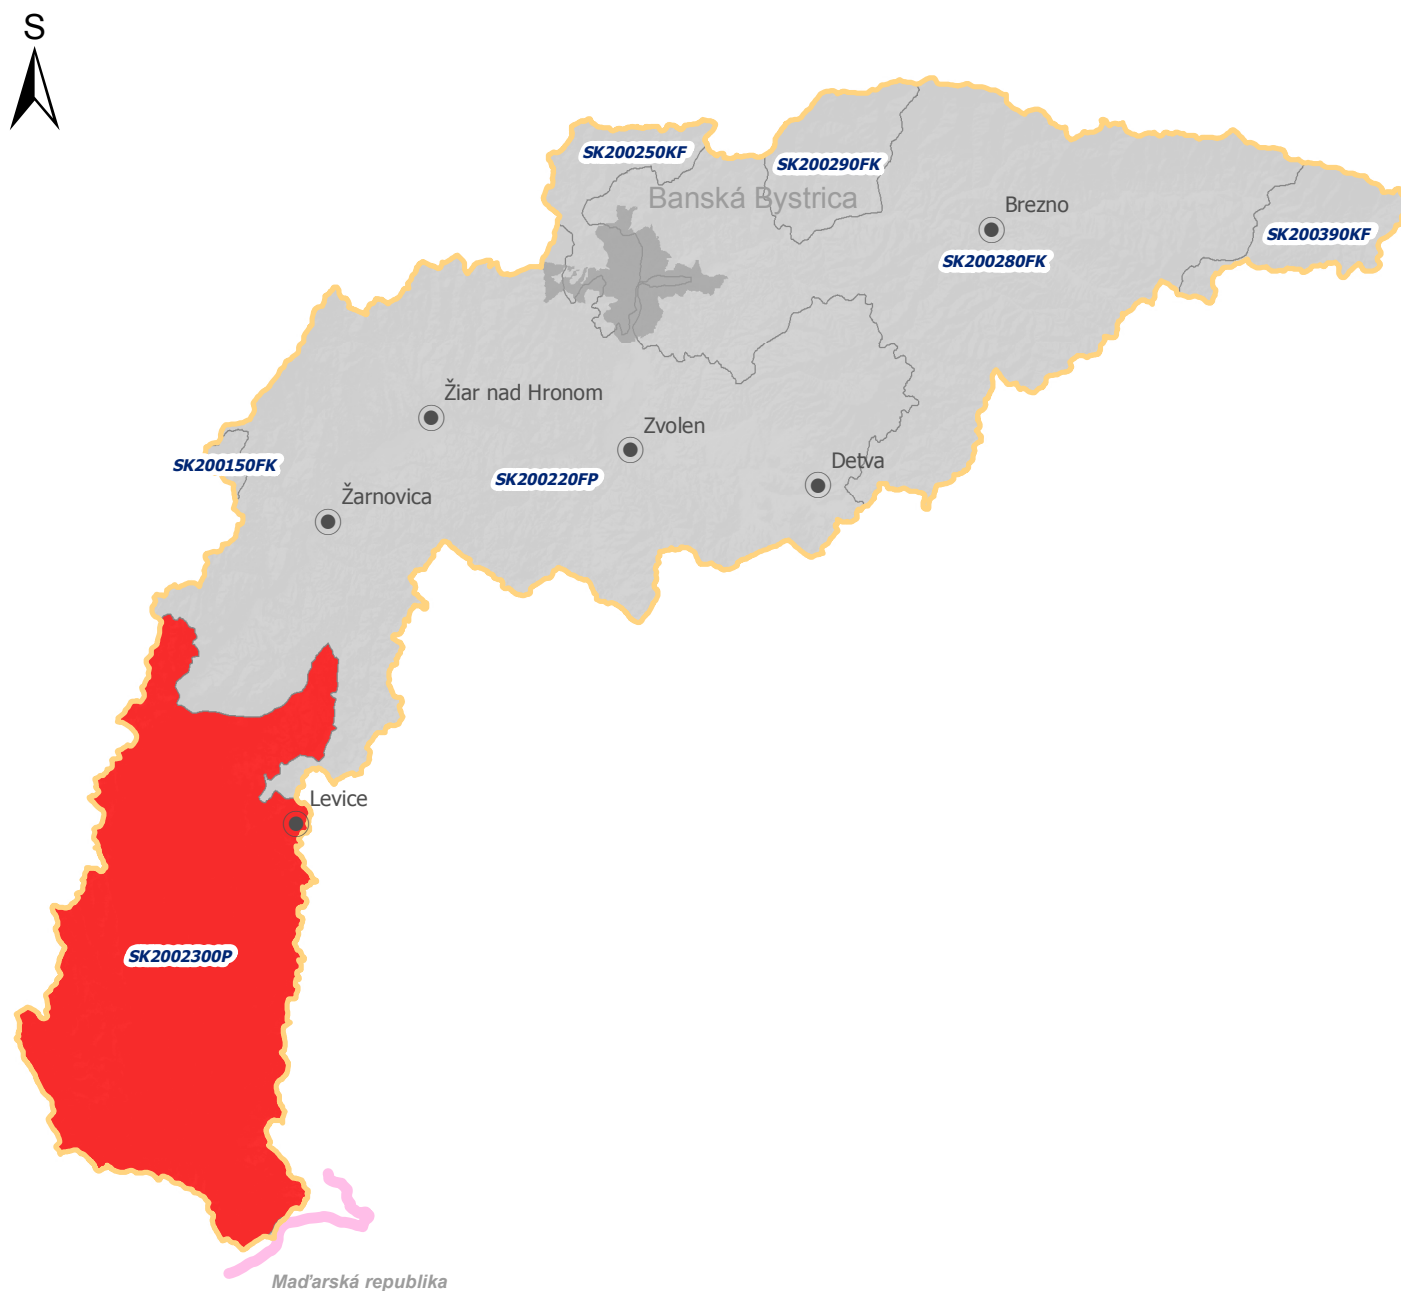

Legenda

- výnimka podľa čl. 4(4)
- bez výnimiek
- okresné mesto
- rozvodnica čiastkových úmorí
- štátna hranica
- krajské sídlo

SK200220FP medzinárodný kód útvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninách

