






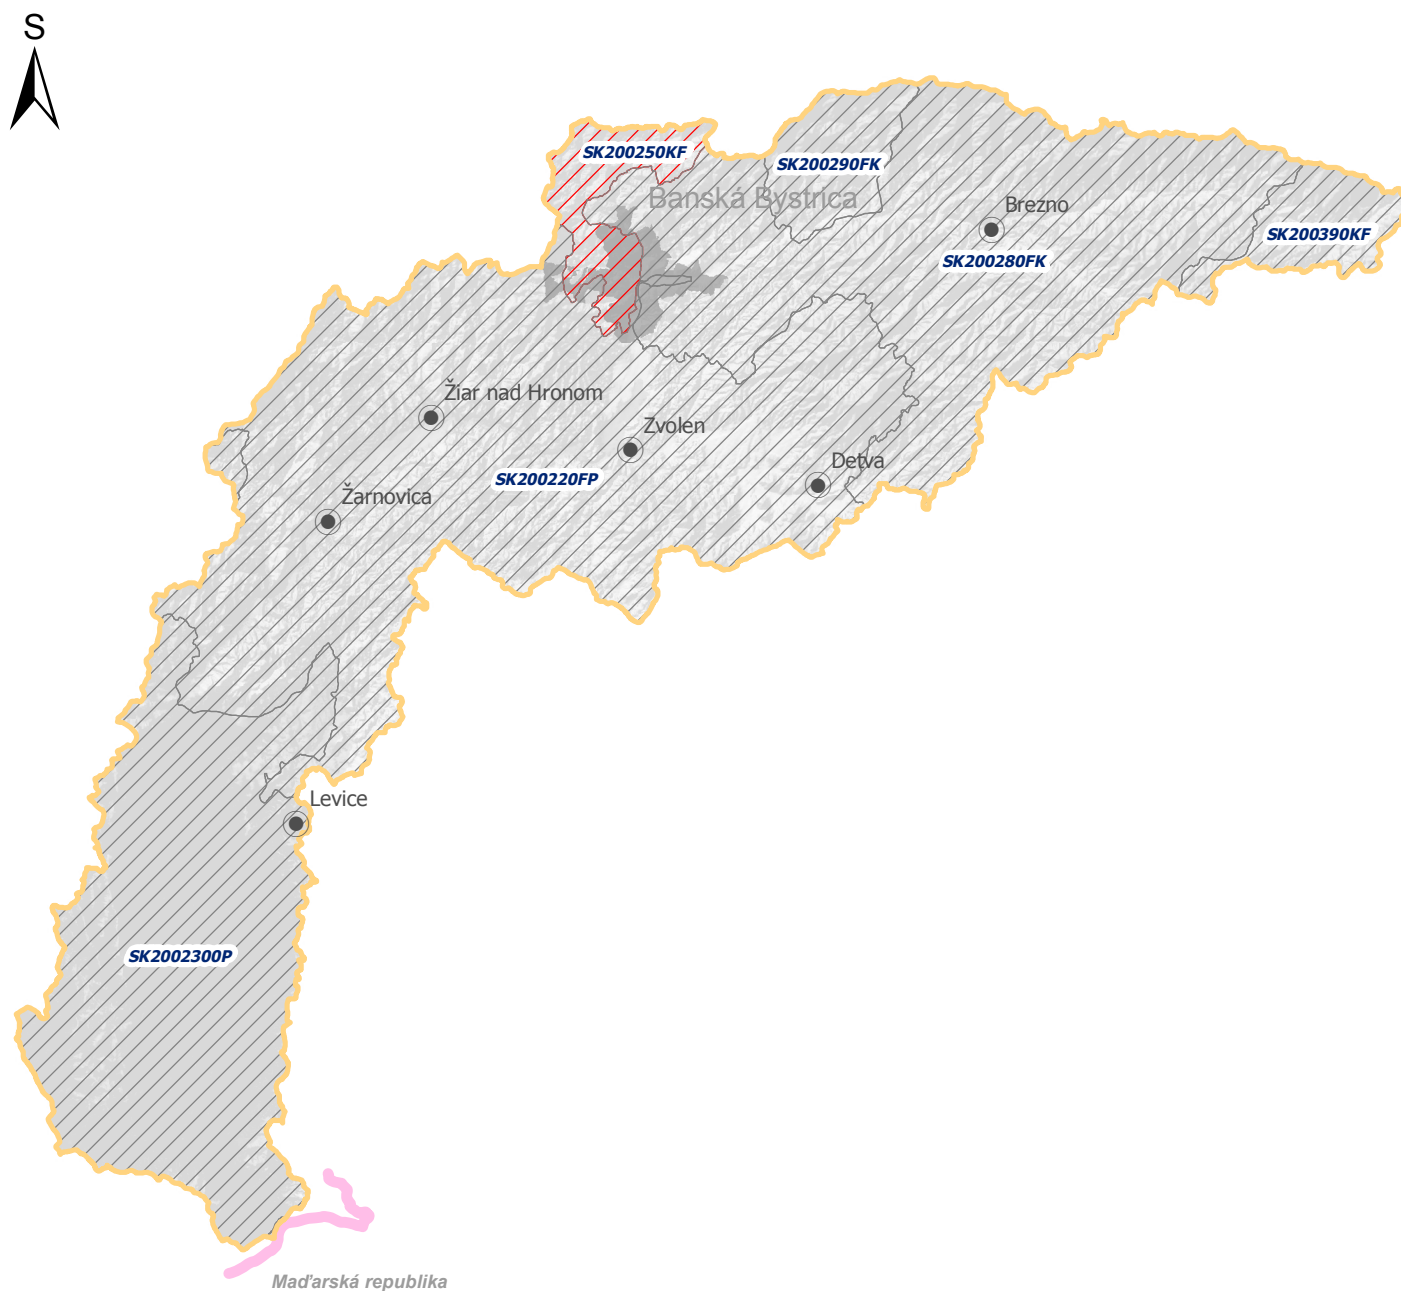

Plán manažmentu čiastkového povodia Hrona

Mapa 6.4b

Výnimky z dosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu k roku 2027 pre útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách



Legenda

-  výnimka podľa čl. 4(5) RSV
-  bez výnimiek
-  okresné mesto
-  rozvodnica čiastkových úmorí
-  štátna hranica
-  krajské sídlo

SK2002300P medzinárodný kód útvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninách

