


Plán manažmentu čiastkového povodia Slanej

Mapa 6.3b

Výnimky z dosiahnutia dobrého chemického stavu k roku 2027 pre útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

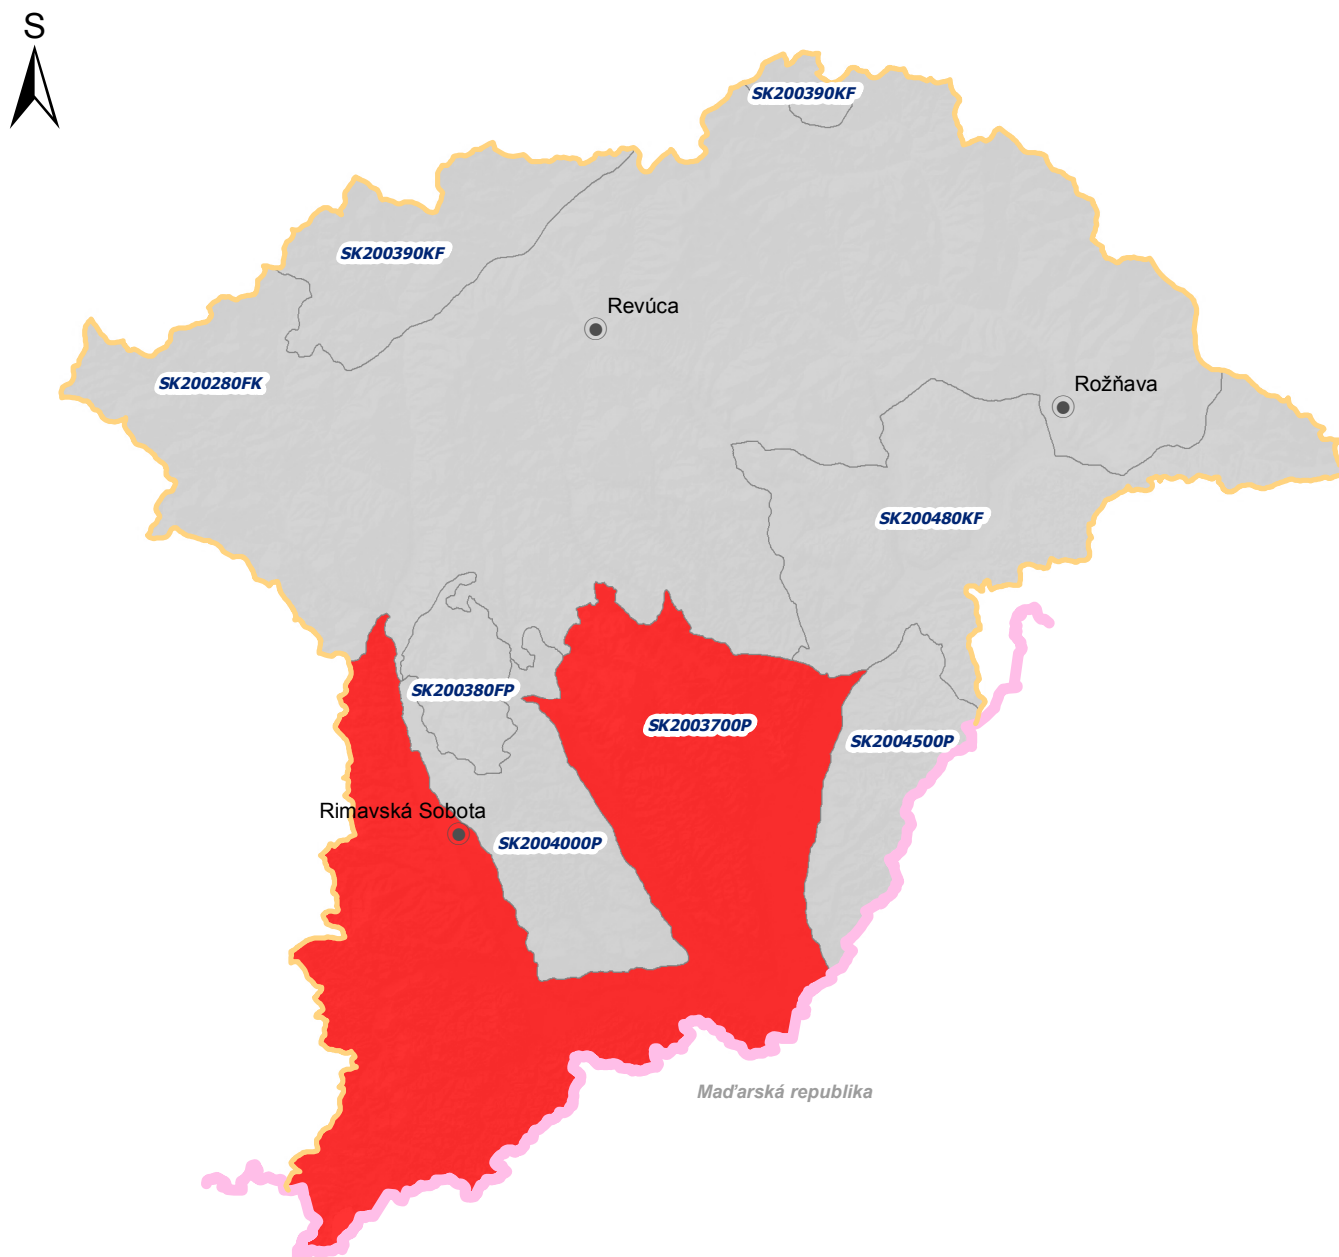

Legenda

- výnimka podľa čl. 4(4) RSV
- bez výnimiek
- okresné mesto
- rozvodnica čiastkových povodí
- štátna hranica

SK2004000P medzinárodný kód útvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninách

